令和４年１０月度

汚染土壌等の受入量

法対象	620 t
法対象外	2,356 t
合　　計	**2,976** t

処理前土壌の保管量

年　月　日	**令和４年　３月３１日**
保　管　量	**０**㎥

排出水処理設備の点検結果

点検年月日	**令和４年１０月１４日**
点検結果	異状無し・異状有り
講じた措置	

擁壁等の点検結果

点検年月日	**令和４年１０月２５日**
点検結果	異状無し・異状有り
講じた措置	

遮水工の点検結果

点検年月日	**令和４年１０月２５日**
点検結果	異状無し・異状有り
講じた措置	

調整池の点検結果

点検年月日	**令和４年１０月１４日**
点検結果	異状無し・異状有り
講じた措置	

残余の埋立容量の測定結果

測定年月日	**令和４年　３月３１日**
測定結果	**３５４，４７２**㎥

排出水水質測定結果

採取場所		放流口	基準値			測定頻度
採取年月日		令和４年１０月　５日				
測定事業者		中外テクノス株式会社				
結果受領日		令和４年１０月２１日				
分析項目		分析結果	省令	指導要綱	定量下限	
1	カドミウム及びその化合物	**検出せず**	0.03 mg/l	0.01 mg/l	0.0003 mg/l	1月に1回以上
2	シアン化合物	**検出せず**	1 mg/l	不検出	0.01 mg/l	
3	有機燐化合物	**検出せず**	1 mg/l	不検出	0.01 mg/l	
4	鉛及びその化合物	**検出せず**	0.1 mg/l	0.1 mg/l	0.001 mg/l	
5	六価クロム化合物	**検出せず**	0.5 mg/l	0.05 mg/l	0.005 mg/l	
6	砒素及びその化合物	**検出せず**	0.1 mg/l	0.05 mg/l	0.005 mg/l	
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	**検出せず**	0.005 mg/l	0.0005 mg/l	0.00005 mg/l	
8	アルキル水銀化合物		不検出	不検出	0.00005 mg/l	
9	ポリ塩化ビフェニル	**検出せず**	0.003 mg/l	不検出	0.0003 mg/l	
10	トリクロロエチレン	**検出せず**	0.1 mg/l	0.1 mg/l	0.01 mg/l	
11	テトラクロロエチレン	**検出せず**	0.1 mg/l	0.1 mg/l	0.01 mg/l	
12	ジクロロメタン	**検出せず**	0.2 mg/l	0.2 mg/l	0.02 mg/l	
13	四塩化炭素	**検出せず**	0.02 mg/l	0.02 mg/l	0.002 mg/l	
14	1,2-ジクロロエタン	**検出せず**	0.04 mg/l	0.04 mg/l	0.004 mg/l	
15	1,1-ジクロロエチレン	**検出せず**	1 mg/l	1 mg/l	0.02 mg/l	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	**検出せず**	0.4 mg/l	0.4 mg/l	0.04 mg/l	
17	1,1,1-トリクロロエタン	**検出せず**	3 mg/l	3 mg/l	0.3 mg/l	
18	1,1,2-トリクロロエタン	**検出せず**	0.06 mg/l	0.06 mg/l	0.006 mg/l	
19	1,3-ジクロロプロペン	**検出せず**	0.02 mg/l	0.02 mg/l	0.002 mg/l	
20	チウラム	**検出せず**	0.06 mg/l	0.06 mg/l	0.006 mg/l	
21	シマジン	**検出せず**	0.03 mg/l	0.03 mg/l	0.003 mg/l	
22	チオベンカルブ	**検出せず**	0.2 mg/l	0.2 mg/l	0.02 mg/l	
23	ベンゼン	**検出せず**	0.1 mg/l	0.1 mg/l	0.01 mg/l	
24	セレン及びその化合物	**検出せず**	0.1 mg/l	0.1 mg/l	0.001 mg/l	
25	ほう素及びその化合物	**3.1**	10 mg/l	10 mg/l	0.01 mg/l	
26	ふっ素及びその化合物	**0.9**	8 mg/l	8 mg/l	0.1 mg/l	
27	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	**1.0**	100 mg/l	100 mg/l	0.2 mg/l	
28	1,4-ジオキサン	**検出せず**	0.5 mg/l	0.5 mg/l	0.005 mg/l	
29	水素イオン濃度	**7.7（24℃）**	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6	—	
30	生物化学的酸素要求量	**0.7**	160 mg/l	10 mg/l	0.5 mg/l	
31	化学的酸素要求量	**6.7**	160 mg/l	—	0.5 mg/l	
32	浮遊物質量	**検出せず**	200 mg/l	20 mg/l	0.5 mg/l	
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	**検出せず**	5 mg/l	2 mg/l	0.5 mg/l	
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	**検出せず**	30 mg/l	3 mg/l	0.5 mg/l	
35	フェノール類含有量	**検出せず**	5 mg/l	0.5 mg/l	0.02 mg/l	
36	銅含有量	**検出せず**	3 mg/l	1 mg/l	0.01 mg/l	
37	亜鉛含有量	**検出せず**	2 mg/l	1 mg/l	0.01 mg/l	
38	溶解性鉄含有量	**0.05**	10 mg/l	1 mg/l	0.01 mg/l	
39	溶解性マンガン含有量	**0.01**	10 mg/l	1 mg/l	0.01 mg/l	
40	クロム含有量	**検出せず**	2 mg/l	0.5 mg/l	0.02 mg/l	
41	大腸菌群数	**2**	3,000 個/㎤	3,000 個/㎤	1 個/㎤	
42	窒素含有量	**2.0**	120 mg/l	120 mg/l	0.1 mg/l	
43	燐含有量	**0.03**	16 mg/l	16 mg/l	0.01 mg/l	
44	ダイオキシン類	**0.000026**	10 pg-TEQ/l	10 pg-TEQ/l	—	

※1 ダイオキシン類は結果受領日10月28日

※2 「検出せず」：定量下限未満

地下水水質測定結果

採取場所		№.5	№.6	基準値			測定頻度
採取年月日		令和４年１０月　５日					
測定事業者		中外テクノス株式会社					
結果受領日		令和４年１０月２４日					
分析項目		分析結果		省令	指導要綱	定量下限	
1	水素イオン濃度	7.9（25℃）	7.5（24℃）	—	—	—	1月に1回以上
2	塩化物イオン	9	10	—	—	5 mg/l	
3	電気伝導率	32	32	—	—	—	
4	カドミウム及びその化合物	検出せず	検出せず	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.0003 mg/l	3月に1回以上
5	六価クロム化合物	検出せず	検出せず	0.05 mg/l	0.05 mg/l	0.02 mg/l	
6	クロロエチレン	検出せず	検出せず	0.002 mg/l	0.002 mg/l	0.0002 mg/l	
7	シマジン	検出せず	検出せず	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.0003 mg/l	
8	シアン化合物	検出せず	検出せず	不検出	不検出	0.01 mg/l	
9	チオベンカルブ	検出せず	検出せず	0.02 mg/l	0.02 mg/l	0.002 mg/l	
10	四塩化炭素	検出せず	検出せず	0.002 mg/l	0.002 mg/l	0.0002 mg/l	
11	1,2-ジクロロエタン	検出せず	検出せず	0.004 mg/l	0.004 mg/l	0.0004 mg/l	
12	1,1-ジクロロエチレン	検出せず	検出せず	0.1 mg/l	0.1 mg/l	0.002 mg/l	
13	1,2-ジクロロエチレン	検出せず	検出せず	0.04 mg/l	0.04 mg/l	0.004 mg/l	
14	1,3-ジクロロプロペン	検出せず	検出せず	0.002 mg/l	0.002 mg/l	0.0002 mg/l	
15	ジクロロメタン	検出せず	検出せず	0.02 mg/l	0.02 mg/l	0.002 mg/l	
16	水銀及びその化合物	検出せず	検出せず	0.0005 mg/l	0.0005 mg/l	0.00005 mg/l	
17	アルキル水銀			不検出	不検出	0.00005 mg/l	
18	セレン及びその化合物	検出せず	検出せず	0.01 mg/l	0.01 mg/l	0.005 mg/l	
19	テトラクロロエチレン	検出せず	検出せず	0.01 mg/l	0.01 mg/l	0.001 mg/l	
20	チウラム	検出せず	検出せず	0.006 mg/l	0.006 mg/l	0.0006 mg/l	
21	1,1,1-トリクロロエタン	検出せず	検出せず	1 mg/l	1 mg/l	0.1 mg/l	
22	1,1,2-トリクロロエタン	検出せず	検出せず	0.006 mg/l	0.006 mg/l	0.0006 mg/l	
23	トリクロロエチレン	検出せず	検出せず	0.01 mg/l	0.01 mg/l	0.001 mg/l	
24	鉛及びその化合物	検出せず	検出せず	0.01 mg/l	0.01 mg/l	0.001 mg/l	
25	砒素及びその化合物	検出せず	0.006	0.01 mg/l	0.01 mg/l	0.005 mg/l	
26	ふっ素及びその化合物	0.1	0.1	0.8 mg/l	0.8 mg/l	0.1 mg/l	
27	ベンゼン	検出せず	検出せず	0.01 mg/l	0.01 mg/l	0.001 mg/l	
28	ほう素及びその化合物	0.02	0.02	1 mg/l	1 mg/l	0.01 mg/l	
29	ポリ塩化ビフェニル	検出せず	検出せず	不検出	不検出	0.0003 mg/l	
30	有機りん化合物	検出せず	検出せず	不検出	不検出	0.01 mg/l	

※「検出せず」：定量下限未満

地下水の悪化が認められた場合の措置

措置年月日	
講じた措置	
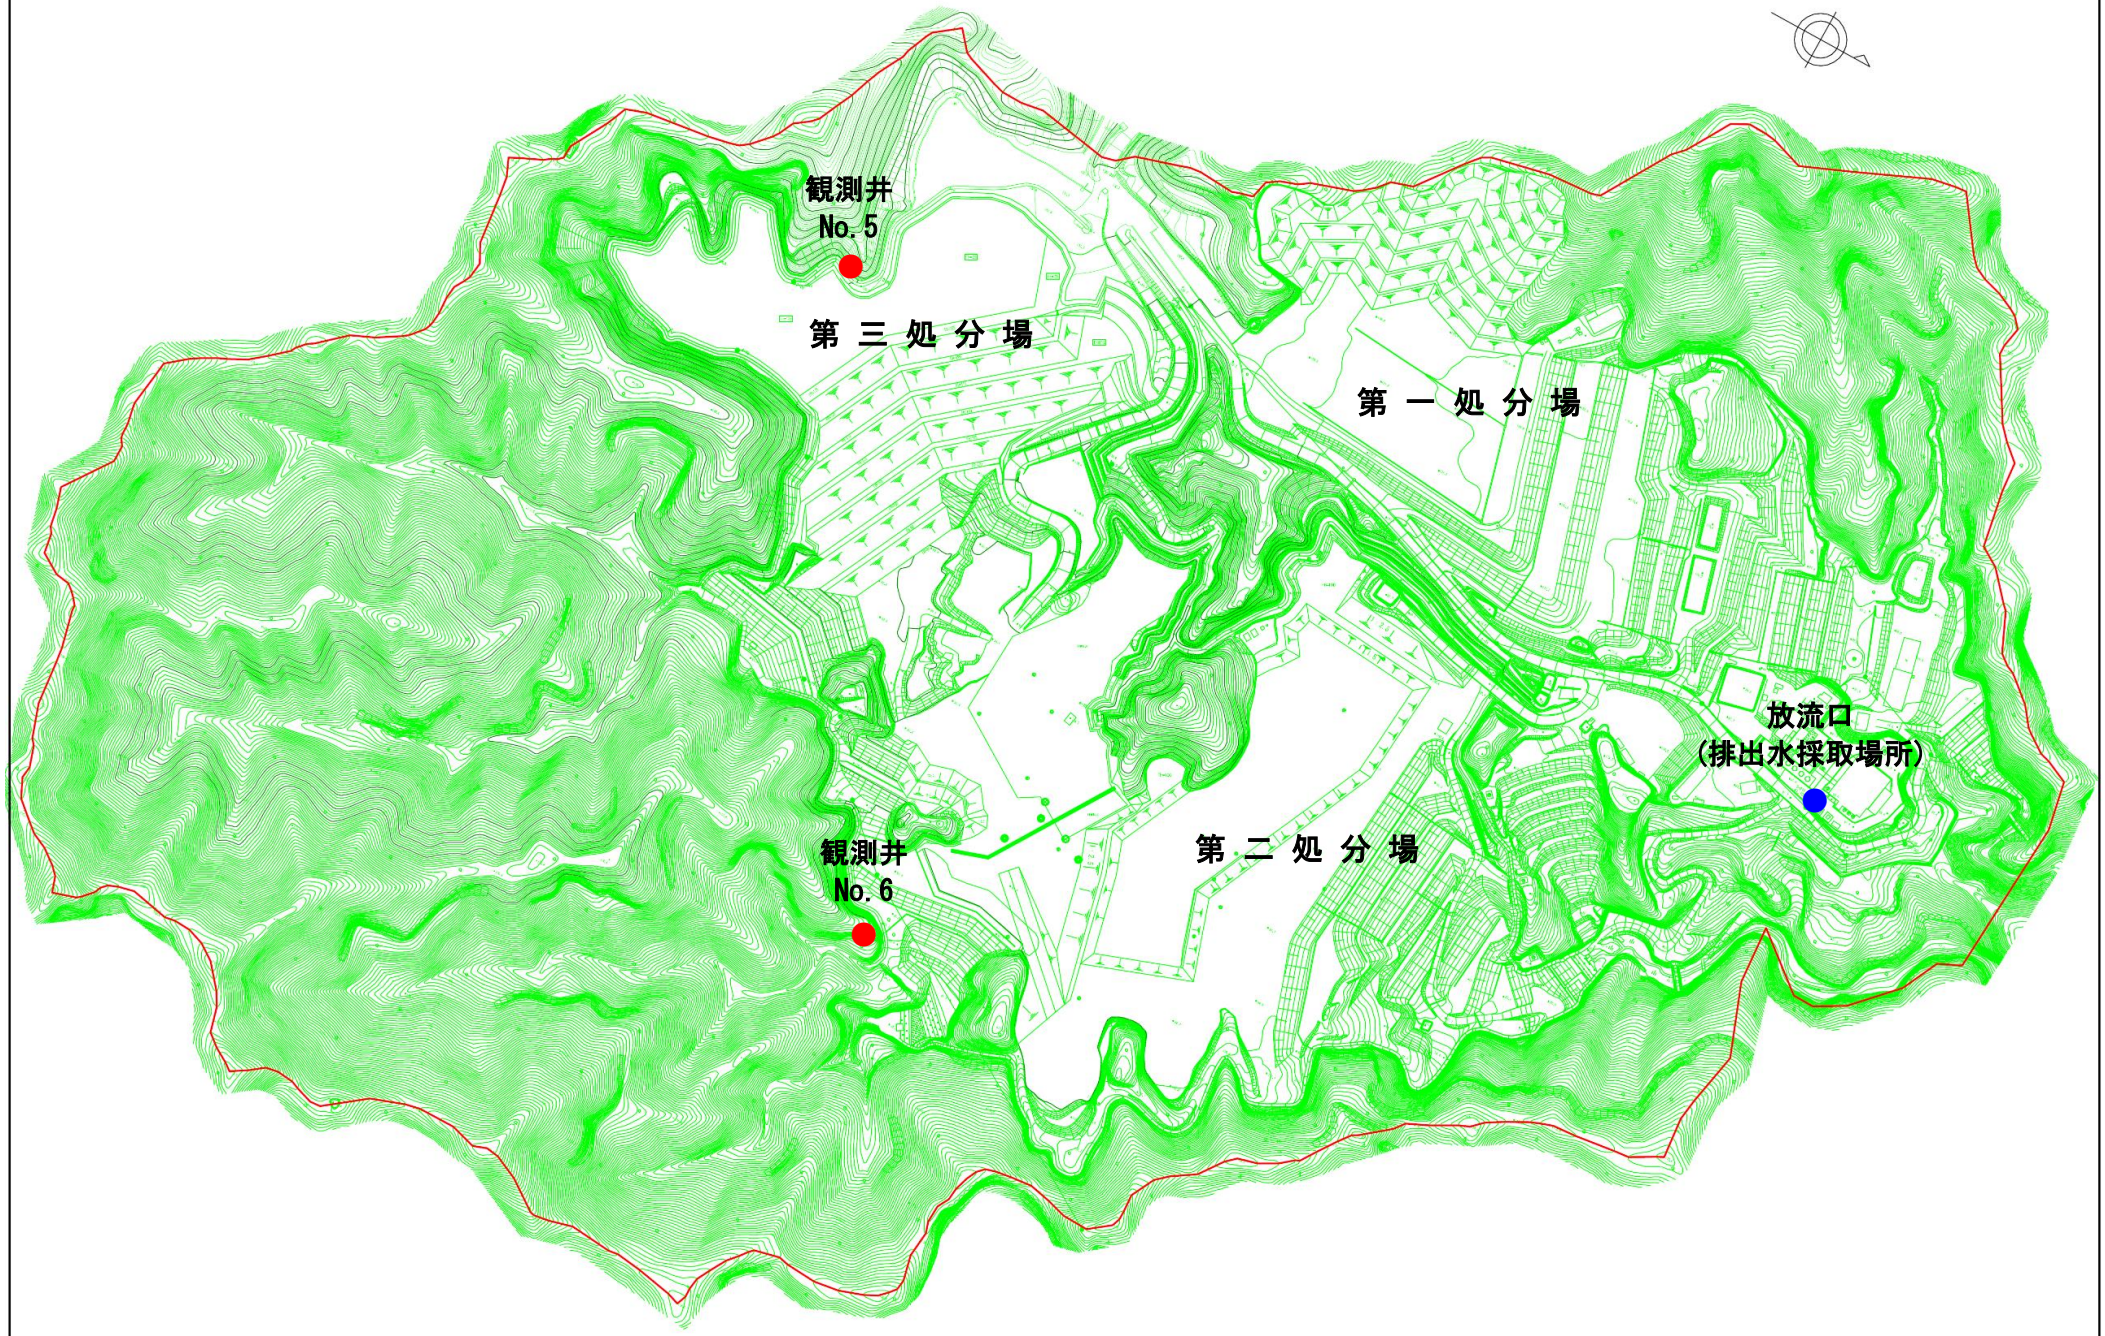
現　況　図