埋立処分した廃棄物の種類及び数量（１０月）

燃え殻	842 t
汚泥	1,426 t
廃プラスチック類	41 t
紙くず	6 t
木くず	8 t
繊維くず	3 t
動植物性残渣	0 t
ゴムくず	1 t
金属くず	30 t
ガラス陶磁器くず	872 t
鉱さい	96 t
がれき類	403 t
ばいじん	403 t
処分するために処理したもの	49 t
産業廃棄物　計	**4,179** t
焼却灰	76 t
廃プラスチック類	0 t
紙くず	0 t
木くず	0 t
動植物性残渣	0 t
ゴムくず	0 t
金属くず	0 t
ガラス陶磁器くず	0 t
がれき類	0 t
埋立基準に適合したばいじん	57 t
不燃ごみ	97 t
一般廃棄物　計	**230** t
合　計	**4,409** t

擁壁等の点検結果

点検年月日	令和５年１０月２５日
点検結果	(異状無し) 異状有り：
講じた措置	

遮水工の点検結果

点検年月日	令和５年１０月２５日
点検結果	(異状無し) 異状有り：
講じた措置	

調整池の点検結果

点検年月日	令和５年１０月１３日
点検結果	(異状無し) 異状有り：
講じた措置	

浸出液処理設備の点検結果

点検年月日	令和５年１０月１３日
点検結果	(異状無し) 異状有り：
講じた措置	

残存埋立容量の測定結果

測　定　年　月　日	令和５年　３月３１日
測　定　結　果	産業廃棄物：２８４，３４６㎥

放流水水質分析結果

採水場所		放流口	基準値		
採水年月日		令和５年１０月１０日			
結果受領日		令和５年１０月２７日			
分析項目		分析結果	省令	指導要綱	定量下限
有害物質関係	カドミウム及びその化合物	**0.0003未満**	0.03 mg/l	0.01 mg/l	0.0003 mg/l
	シアン化合物	**0.01未満**	1 mg/l	不検出	0.01 mg/l
	有機燐化合物	**0.01未満**	1 mg/l	不検出	0.01 mg/l
	鉛及びその化合物	**0.001未満**	0.1 mg/l	0.1 mg/l	0.001 mg/l
	六価クロム化合物	**0.005未満**	0.5 mg/l	0.05 mg/l	0.005 mg/l
	砒素及びその化合物	**0.005未満**	0.1 mg/l	0.05 mg/l	0.005 mg/l
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	**0.00005未満**	0.005 mg/l	0.0005 mg/l	0.00005 mg/l
	アルキル水銀化合物		不検出	不検出	0.00005 mg/l
	ＰＣＢ	**0.0003未満**	0.003 mg/l	不検出	0.0003 mg/l
	トリクロロエチレン	**0.01未満**	0.1 mg/l	0.1 mg/l	0.03 mg/l
	テトラクロロエチレン	**0.01未満**	0.1 mg/l	0.1 mg/l	0.01 mg/l
	ジクロロメタン	**0.02未満**	0.2 mg/l	0.2 mg/l	0.02 mg/l
	四塩化炭素	**0.002未満**	0.02 mg/l	0.02 mg/l	0.002 mg/l
	１，２－ジクロロエタン	**0.004未満**	0.04 mg/l	0.04 mg/l	0.004 mg/l
	１，１－ジクロロエチレン	**0.02未満**	1 mg/l	1 mg/l	0.02 mg/l
	シス－１，２－ジクロロエチレン	**0.04未満**	0.4 mg/l	0.4 mg/l	0.04 mg/l
	１，１，１－トリクロロエタン	**0.3未満**	3 mg/l	3 mg/l	0.3 mg/l
	１，１，２－トリクロロエタン	**0.006未満**	0.06 mg/l	0.06 mg/l	0.006 mg/l
	１，３－ジクロロプロペン	**0.002未満**	0.02 mg/l	0.02 mg/l	0.002 mg/l
	チウラム	**0.006未満**	0.06 mg/l	0.06 mg/l	0.006 mg/l
	シマジン	**0.003未満**	0.03 mg/l	0.03 mg/l	0.003 mg/l
	チオベンカルブ	**0.02未満**	0.2 mg/l	0.2 mg/l	0.02 mg/l
	ベンゼン	**0.01未満**	0.1 mg/l	0.1 mg/l	0.01 mg/l
	セレン及びその化合物	**0.001未満**	0.1 mg/l	0.1 mg/l	0.001 mg/l
	ほう素及びその化合物	**2.6**	50 mg/l	10 mg/l	0.01 mg/l
	ふっ素及びその化合物	**0.6**	15 mg/l	8 mg/l	0.1 mg/l
	アンモニア，アンモニウム化合物，亜硝酸化合物及び硝酸化合物	**0.2未満**	200 mg/l	100 mg/l	0.2 mg/l
	クロロエチレン	**0.0002未満**	—	—	0.0002 mg/l
	１，４－ジオキサン	**0.012**	0.5 mg/l	0.5 mg/l	0.005 mg/l
有害物質以外	水素イオン濃度指数	**7.6（25℃）**	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6	—
	生物化学的酸素要求量	**0.8**	60 mg/l	10 mg/l	0.5 mg/l
	化学的酸素要求量	**7.7**	90mg/l	—	0.5 mg/l
	浮遊物質量	**0.5未満**	60 mg/l	20 mg/l	0.5 mg/l
	鉱油類含有量	**0.5未満**	5 mg/l	2 mg/l	0.5 mg/l
	動植物油脂類含有量	**0.5未満**	30 mg/l	3 mg/l	0.5 mg/l
	フェノール類含有量	**0.02未満**	5 mg/l	0.5 mg/l	0.02 mg/l
	銅含有量	**0.01未満**	3 mg/l	1 mg/l	0.01 mg/l
	亜鉛含有量	**0.01未満**	2 mg/l	1 mg/l	0.01 mg/l
	溶解性鉄含有量	**0.02**	10 mg/l	1 mg/l	0.01 mg/l
	溶解性マンガン含有量	**0.02**	10 mg/l	1 mg/l	0.01 mg/l
	クロム含有量	**0.02未満**	2 mg/l	0.5 mg/l	0.02 mg/l
	大腸菌群数	**45**	3,000 個/㎤	3,000 個/㎤	1 個/㎤
	窒素含有量	**1.0**	120 mg/l	120 mg/l	0.1 mg/l
	燐含有量	**0.06**	16 mg/l	16 mg/l	0.01 mg/l
	ダイオキシン類	**0.00056**	10 pg-TEQ/l	10 pg-TEQ/l	—

※ ダイオキシン類は結果受領日10月30日

観測井水質分析結果

採水場所			№1	№2	№4	№5	№6	定量下限
採水年月日			令和５年１０月１０日					
結果受領日			令和５年１０月２７日					
分析項目（月一回）	水素イオン濃度指数	―	7.3（25℃）	7.1（25℃）	7.8（25℃）	7.9（25℃）	7.9（25℃）	―
	生物化学的酸素要求量	mg/l	0.5未満	3.5	1.0	0.5未満	0.8	0.5 mg/l
	化学的酸素要求量	mg/l	5.1	8.5	2.8	0.7	0.7	0.5 mg/l
	塩化物イオン	mg/l	47	170	49	10	11	5 mg/l
	電気伝導度	mS/m	77	120	54	32	31	―
分析項目（年一回）	全シアン	mg/l						0.01 mg/l
	鉛	mg/l						0.001 mg/l
	六価クロム	mg/l						0.02 mg/l
	砒素	mg/l						0.005 mg/l
	ふっ素	mg/l						0.1 mg/l
	総水銀	mg/l						0.00005 mg/l
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l						0.1 mg/l
	カドミウム	mg/l						0.0003 mg/l
	ほう素	mg/l						0.01 mg/l
	ＰＣＢ	mg/l						0.0003 mg/l
	トリクロロエチレン	mg/l						0.003 mg/l
	テトラクロロエチレン	mg/l						0.001 mg/l
	ジクロロメタン	mg/l						0.002 mg/l
	四塩化炭素	mg/l						0.0002 mg/l
	１，２－ジクロロエタン	mg/l						0.0004 mg/l
	１，１－ジクロロエチレン	mg/l						0.002 mg/l
	１，２－ジクロロエチレン	mg/l						0.004 mg/l
	１，１，１－トリクロロエタン	mg/l						0.1 mg/l
	１，１，２－トリクロロエタン	mg/l						0.0006 mg/l
	１，３－ジクロロプロペン	mg/l						0.0002 mg/l
	チウラム	mg/l						0.0006 mg/l
	シマジン	mg/l						0.0003 mg/l
	チオベンカルブ	mg/l						0.002 mg/l
	ベンゼン	mg/l						0.001 mg/l
	セレン及びその化合物	mg/l						0.005 mg/l
	アルキル水銀化合物	mg/l						0.00005 mg/l
	クロロエチレン	mg/l						0.0002 mg/l
	１，４－ジオキサン	mg/l						0.005 mg/l
	有機燐化合物	mg/l						0.01 mg/l
	鉱油類含有量	mg/l						0.5 mg/l
	動植物油脂類含有量	mg/l						0.5 mg/l
	フェノール類含有量	mg/l						0.02 mg/l
	銅含有量	mg/l						0.01 mg/l
	亜鉛含有量	mg/l						0.01 mg/l
	溶解性鉄含有量	mg/l						0.01 mg/l
	溶解性マンガン含有量	mg/l						0.01 mg/l
	クロム含有量	mg/l						0.02 mg/l
	大腸菌群数	個/㎤						1 個/㎤
	燐含有量	mg/l						0.44 mg/l
	アンモニア等	mg/l						0.45 mg/l
	ダイオキシン類	pg-TEQ/l						―

地下水の悪化が認められた場合の措置

措置年月日	
講じた措置	

現　況　図

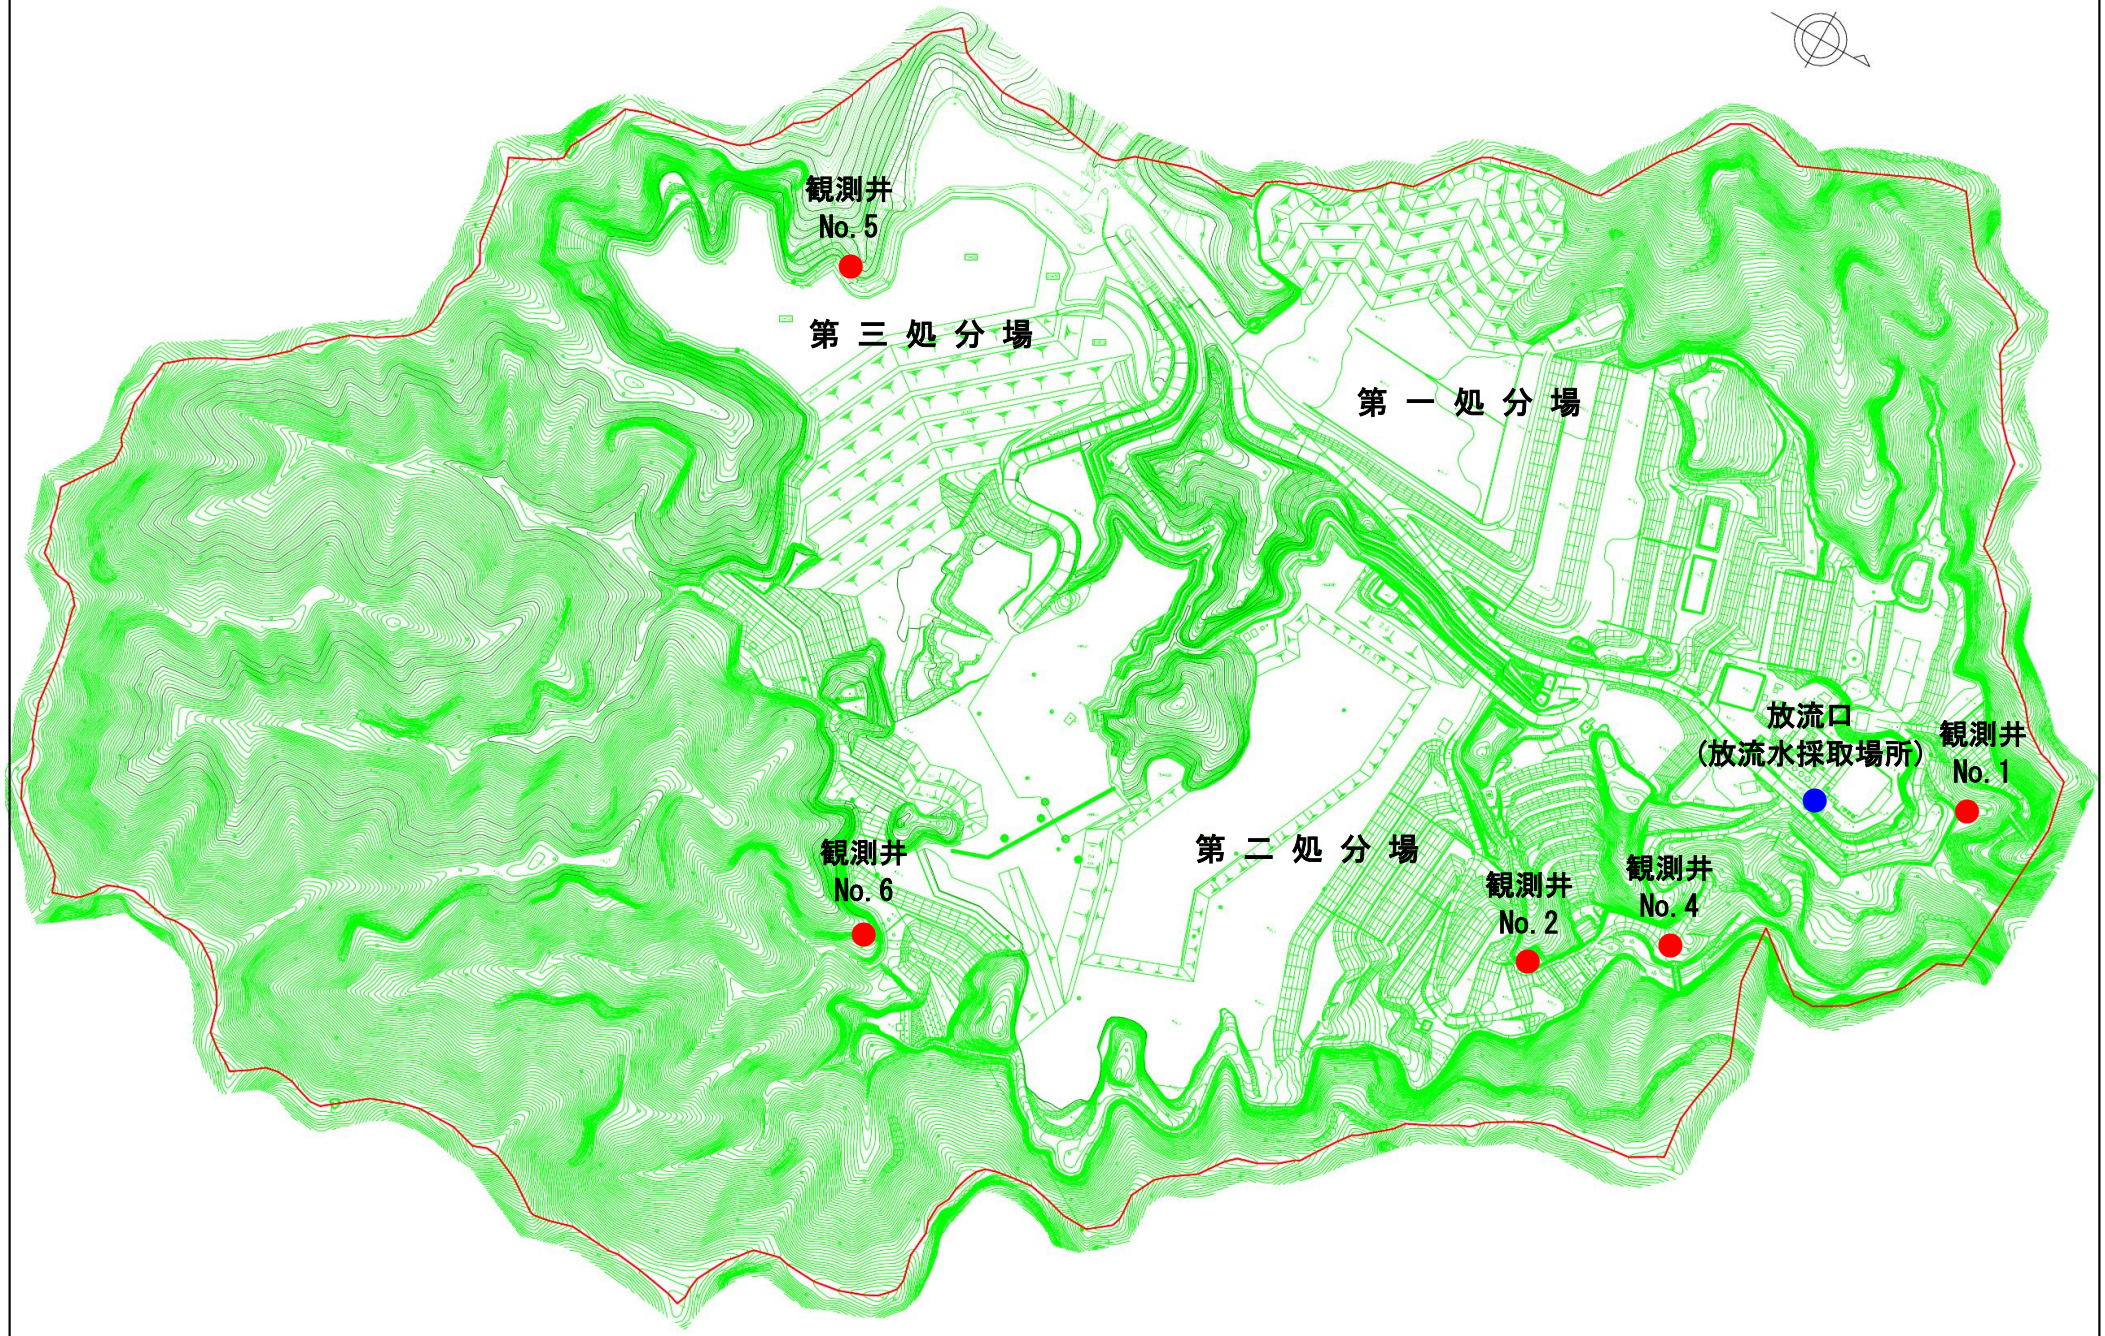
観測井
No.5
第三処分場
第一処分場
放流口
（放流水採取場所）
観測井
No.1
観測井
No.6
第二処分場
観測井
No.2
観測井
No.4