令和６年２月度

汚染土壌等の受入量

法対象	617 t
法対象外	1,405 t
合　　計	**2,022** t

処理前土壌の保管量

年　月　日	**令和５年　３月３１日**
保　管　量	**０**㎥

排出水処理設備の点検結果

点検年月日	**令和６年　２月　９日**
点検結果	異状無し・異状有り
講じた措置	

擁壁等の点検結果

点検年月日	**令和６年　２月２６日**
点検結果	異状無し・異状有り
講じた措置	

遮水工の点検結果

点検年月日	**令和６年　２月２６日**
点検結果	異状無し・異状有り
講じた措置	

調整池の点検結果

点検年月日	**令和６年　２月　９日**
点検結果	異状無し・異状有り
講じた措置	

残余の埋立容量の測定結果

測定年月日	**令和５年　３月３１日**
測定結果	**２８４，３４６**㎥

排出水水質測定結果

採取場所	放　流　口	基　準　値			測定頻度
採取年月日	令和６年　２月２７日				
測定事業者	中外テクノス株式会社				
結果受領日	令和６年　３月１３日				
分析項目	分析結果	省　令	指導要綱	定量下限	
1 カドミウム及びその化合物	**0.0003未満**	0.03 mg/l	0.01 mg/l	0.0003 mg/l	1月に1回以上
2 シアン化合物	**0.01未満**	1 mg/l	不検出	0.01 mg/l	
3 有機燐化合物	**0.01未満**	1 mg/l	不検出	0.01 mg/l	
4 鉛及びその化合物	**0.001未満**	0.1 mg/l	0.1 mg/l	0.001 mg/l	
5 六価クロム化合物	**0.005未満**	0.5 mg/l	0.05 mg/l	0.005 mg/l	
6 砒素及びその化合物	**0.005未満**	0.1 mg/l	0.05 mg/l	0.005 mg/l	
7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	**0.00005未満**	0.005 mg/l	0.0005 mg/l	0.00005 mg/l	
8 アルキル水銀化合物		不検出	不検出	0.00005 mg/l	
9 ポリ塩化ビフェニル	**0.0003未満**	0.003 mg/l	不検出	0.0003 mg/l	
10 トリクロロエチレン	**0.01未満**	0.1 mg/l	0.1 mg/l	0.01 mg/l	
11 テトラクロロエチレン	**0.01未満**	0.1 mg/l	0.1 mg/l	0.01 mg/l	
12 ジクロロメタン	**0.02未満**	0.2 mg/l	0.2 mg/l	0.02 mg/l	
13 四塩化炭素	**0.002未満**	0.02 mg/l	0.02 mg/l	0.002 mg/l	
14 1,2-ジクロロエタン	**0.004未満**	0.04 mg/l	0.04 mg/l	0.004 mg/l	
15 1,1-ジクロロエチレン	**0.02未満**	1 mg/l	1 mg/l	0.02 mg/l	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	**0.04未満**	0.4 mg/l	0.4 mg/l	0.04 mg/l	
17 1,1,1-トリクロロエタン	**0.3未満**	3 mg/l	3 mg/l	0.3 mg/l	
18 1,1,2-トリクロロエタン	**0.006未満**	0.06 mg/l	0.06 mg/l	0.006 mg/l	
19 1,3-ジクロロプロペン	**0.002未満**	0.02 mg/l	0.02 mg/l	0.002 mg/l	
20 チウラム	**0.006未満**	0.06 mg/l	0.06 mg/l	0.006 mg/l	
21 シマジン	**0.003未満**	0.03 mg/l	0.03 mg/l	0.003 mg/l	
22 チオベンカルブ	**0.02未満**	0.2 mg/l	0.2 mg/l	0.02 mg/l	
23 ベンゼン	**0.01未満**	0.1 mg/l	0.1 mg/l	0.01 mg/l	
24 セレン及びその化合物	**0.001未満**	0.1 mg/l	0.1 mg/l	0.001 mg/l	
25 ほう素及びその化合物	**0.04**	10 mg/l	10 mg/l	0.01 mg/l	
26 ふっ素及びその化合物	**1.0**	8 mg/l	8 mg/l	0.1 mg/l	
27 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	**0.2**	100 mg/l	100 mg/l	0.2 mg/l	
28 1,4-ジオキサン	**0.015**	0.5 mg/l	0.5 mg/l	0.005 mg/l	
29 水素イオン濃度	**7.8（24℃）**	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6	—	
30 生物化学的酸素要求量	**0.5未満**	160 mg/l	10 mg/l	0.5 mg/l	
31 化学的酸素要求量	**10**	160 mg/l	—	0.5 mg/l	
32 浮遊物質量	**0.5未満**	200 mg/l	20 mg/l	0.5 mg/l	
33 ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	**0.5未満**	5 mg/l	2 mg/l	0.5 mg/l	
34 ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	**0.5未満**	30 mg/l	3 mg/l	0.5 mg/l	
35 フェノール類含有量	**0.02未満**	5 mg/l	0.5 mg/l	0.02 mg/l	
36 銅含有量	**0.01未満**	3 mg/l	1 mg/l	0.01 mg/l	
37 亜鉛含有量	**0.02**	2 mg/l	1 mg/l	0.01 mg/l	
38 溶解性鉄含有量	**0.09**	10 mg/l	1 mg/l	0.01 mg/l	
39 溶解性マンガン含有量	**0.05**	10 mg/l	1 mg/l	0.01 mg/l	
40 クロム含有量	**0.02未満**	2 mg/l	0.5 mg/l	0.02 mg/l	
41 大腸菌群数	**3**	3,000 個/㎤	3,000 個/㎤	1 個/㎤	
42 窒素含有量	**1.6**	120 mg/l	120 mg/l	0.1 mg/l	
43 燐含有量	**0.12**	16 mg/l	16 mg/l	0.01 mg/l	
44 ダイオキシン類	**0**	10 pg-TEQ/l	10 pg-TEQ/l	—	

※ ダイオキシン類は結果受領日3月22日

地下水水質測定結果

採取場所		№.5	№.6	基準値			測定頻度
採取年月日		令和６年　２月　９日					
測定事業者		中外テクノス株式会社					
結果受領日		令和６年　２月２８日					
分析項目		分析結果		省令	指導要綱	定量下限	
1	水素イオン濃度	7.8（25℃）	7.9（25℃）	—	—	—	1月に1回以上
2	塩化物イオン	9	10	—	—	5 mg/l	
3	電気伝導率	32	32	—	—	—	
4	カドミウム及びその化合物			0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.0003 mg/l	3月に1回以上
5	六価クロム化合物			0.05 mg/l	0.05 mg/l	0.02 mg/l	
6	クロロエチレン			0.002 mg/l	0.002 mg/l	0.0002 mg/l	
7	シマジン			0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.0003 mg/l	
8	シアン化合物			不検出	不検出	0.01 mg/l	
9	チオベンカルブ			0.02 mg/l	0.02 mg/l	0.002 mg/l	
10	四塩化炭素			0.002 mg/l	0.002 mg/l	0.0002 mg/l	
11	1,2-ジクロロエタン			0.004 mg/l	0.004 mg/l	0.0004 mg/l	
12	1,1-ジクロロエチレン			0.1 mg/l	0.1 mg/l	0.002 mg/l	
13	1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/l	0.04 mg/l	0.004 mg/l	
14	1,3-ジクロロプロペン			0.002 mg/l	0.002 mg/l	0.0002 mg/l	
15	ジクロロメタン			0.02 mg/l	0.02 mg/l	0.002 mg/l	
16	水銀及びその化合物			0.0005 mg/l	0.0005 mg/l	0.00005 mg/l	
17	アルキル水銀			不検出	不検出	0.00005 mg/l	
18	セレン及びその化合物			0.01 mg/l	0.01 mg/l	0.005 mg/l	
19	テトラクロロエチレン			0.01 mg/l	0.01 mg/l	0.001 mg/l	
20	チウラム			0.006 mg/l	0.006 mg/l	0.0006 mg/l	
21	1,1,1-トリクロロエタン			1 mg/l	1 mg/l	0.1 mg/l	
22	1,1,2-トリクロロエタン			0.006 mg/l	0.006 mg/l	0.0006 mg/l	
23	トリクロロエチレン			0.01 mg/l	0.01 mg/l	0.001 mg/l	
24	鉛及びその化合物			0.01 mg/l	0.01 mg/l	0.001 mg/l	
25	砒素及びその化合物			0.01 mg/l	0.01 mg/l	0.005 mg/l	
26	ふっ素及びその化合物			0.8 mg/l	0.8 mg/l	0.1 mg/l	
27	ベンゼン			0.01 mg/l	0.01 mg/l	0.001 mg/l	
28	ほう素及びその化合物			1 mg/l	1 mg/l	0.01 mg/l	
29	ポリ塩化ビフェニル			不検出	不検出	0.0003 mg/l	
30	有機りん化合物			不検出	不検出	0.01 mg/l	

地下水の悪化が認められた場合の措置

措置年月日	
講じた措置	
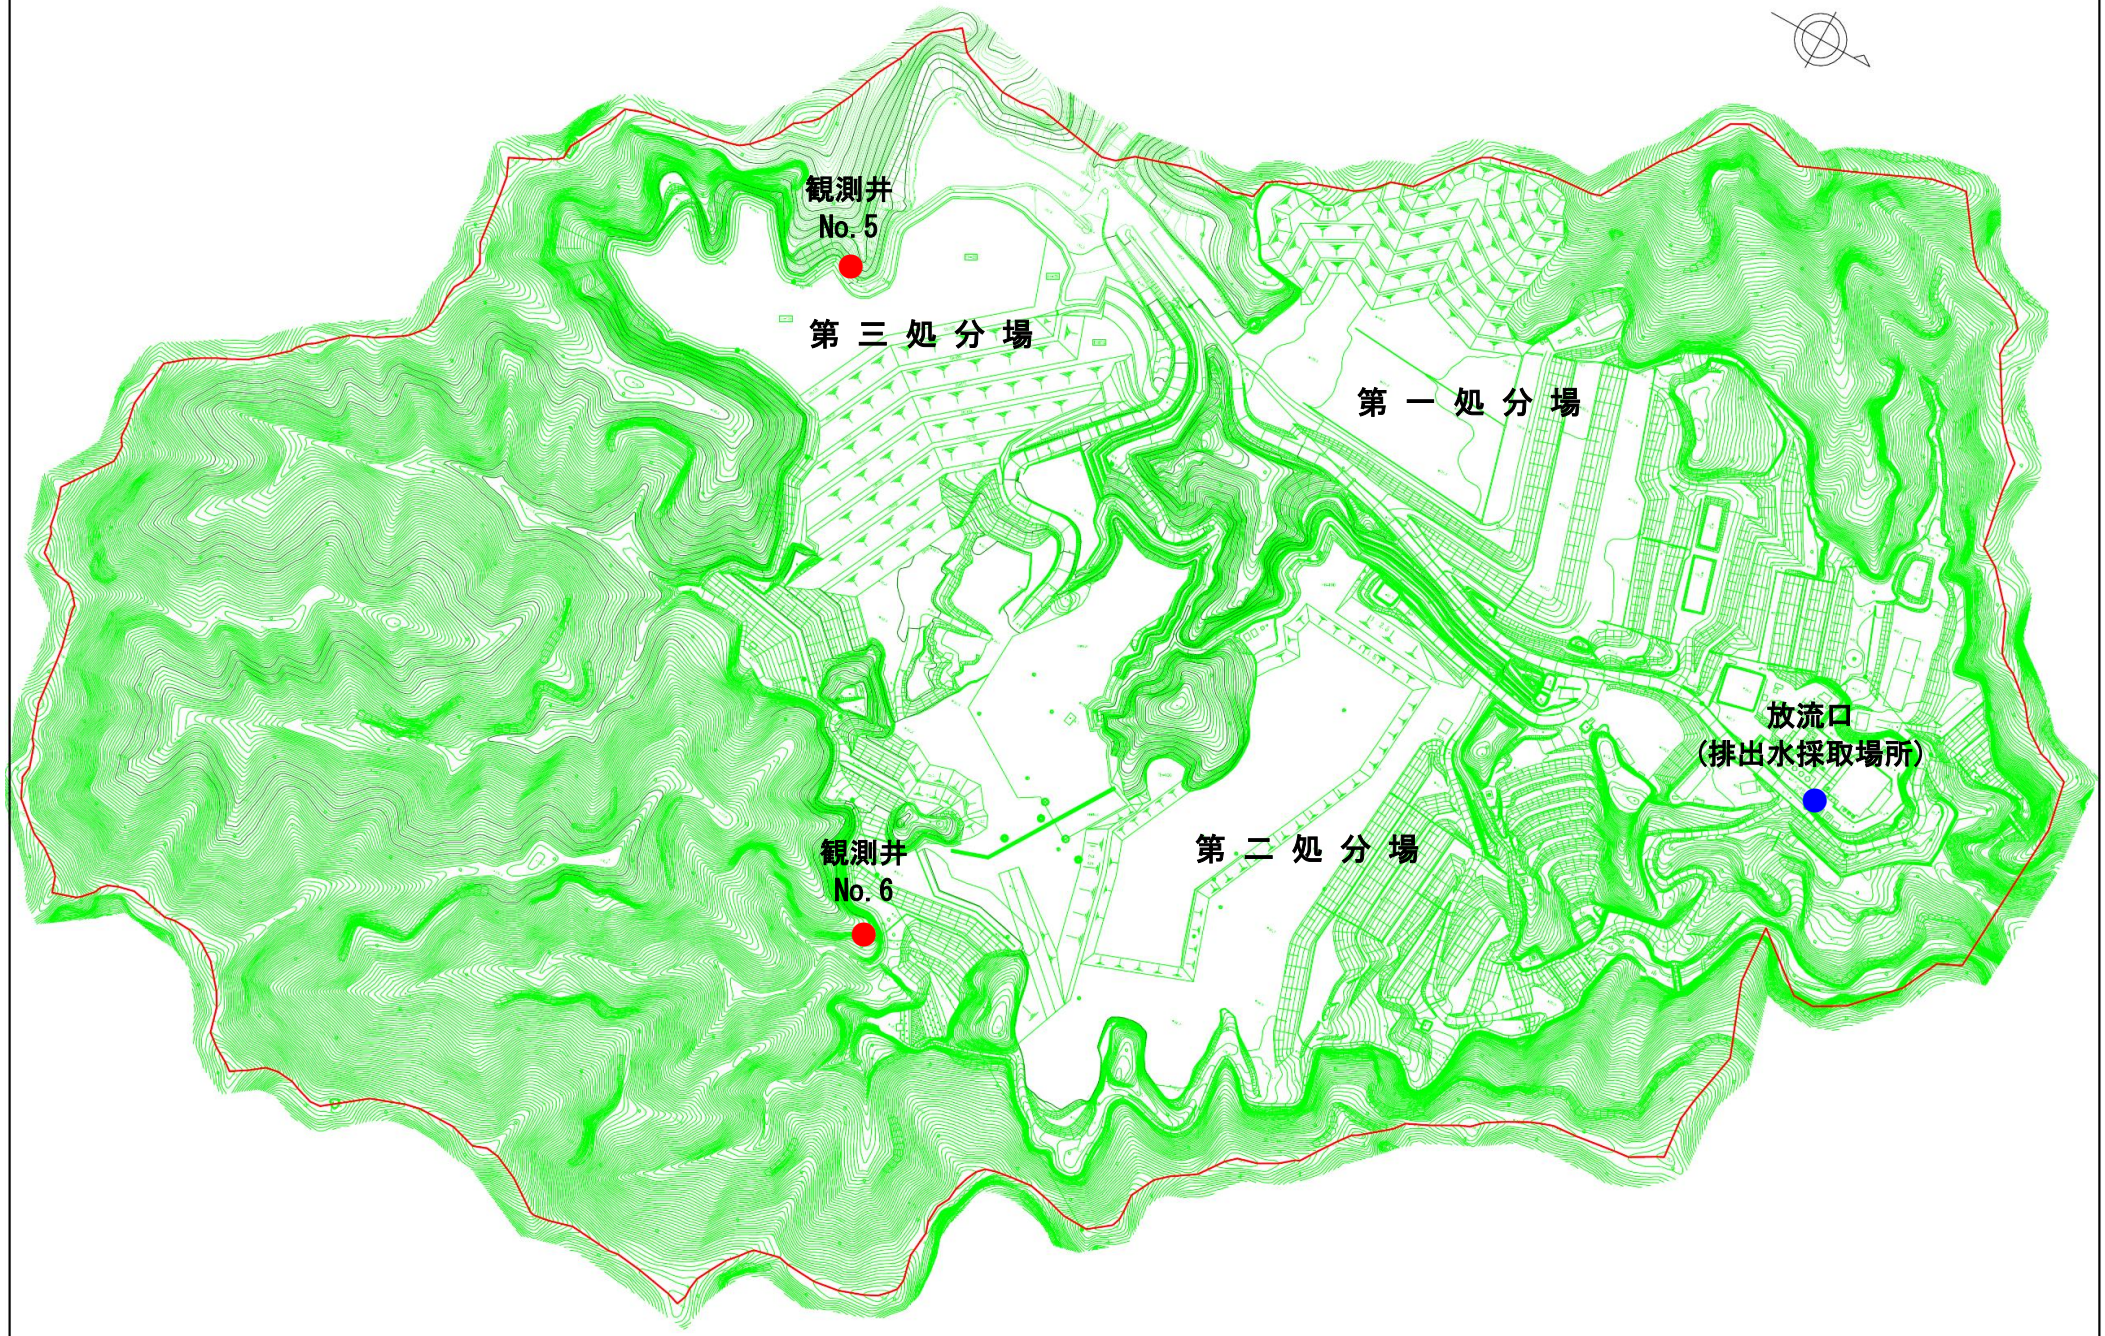
現　況　図